


Karte. Paaugstinātas bīstamības objekta atrašanās vieta M1:10000


**Objektā iespējamo avāriju seku nevēlamās ietekmes zonas ārpus
objekta teritorijas**



Objekta atrašanās vieta mērogā 1: 10 000

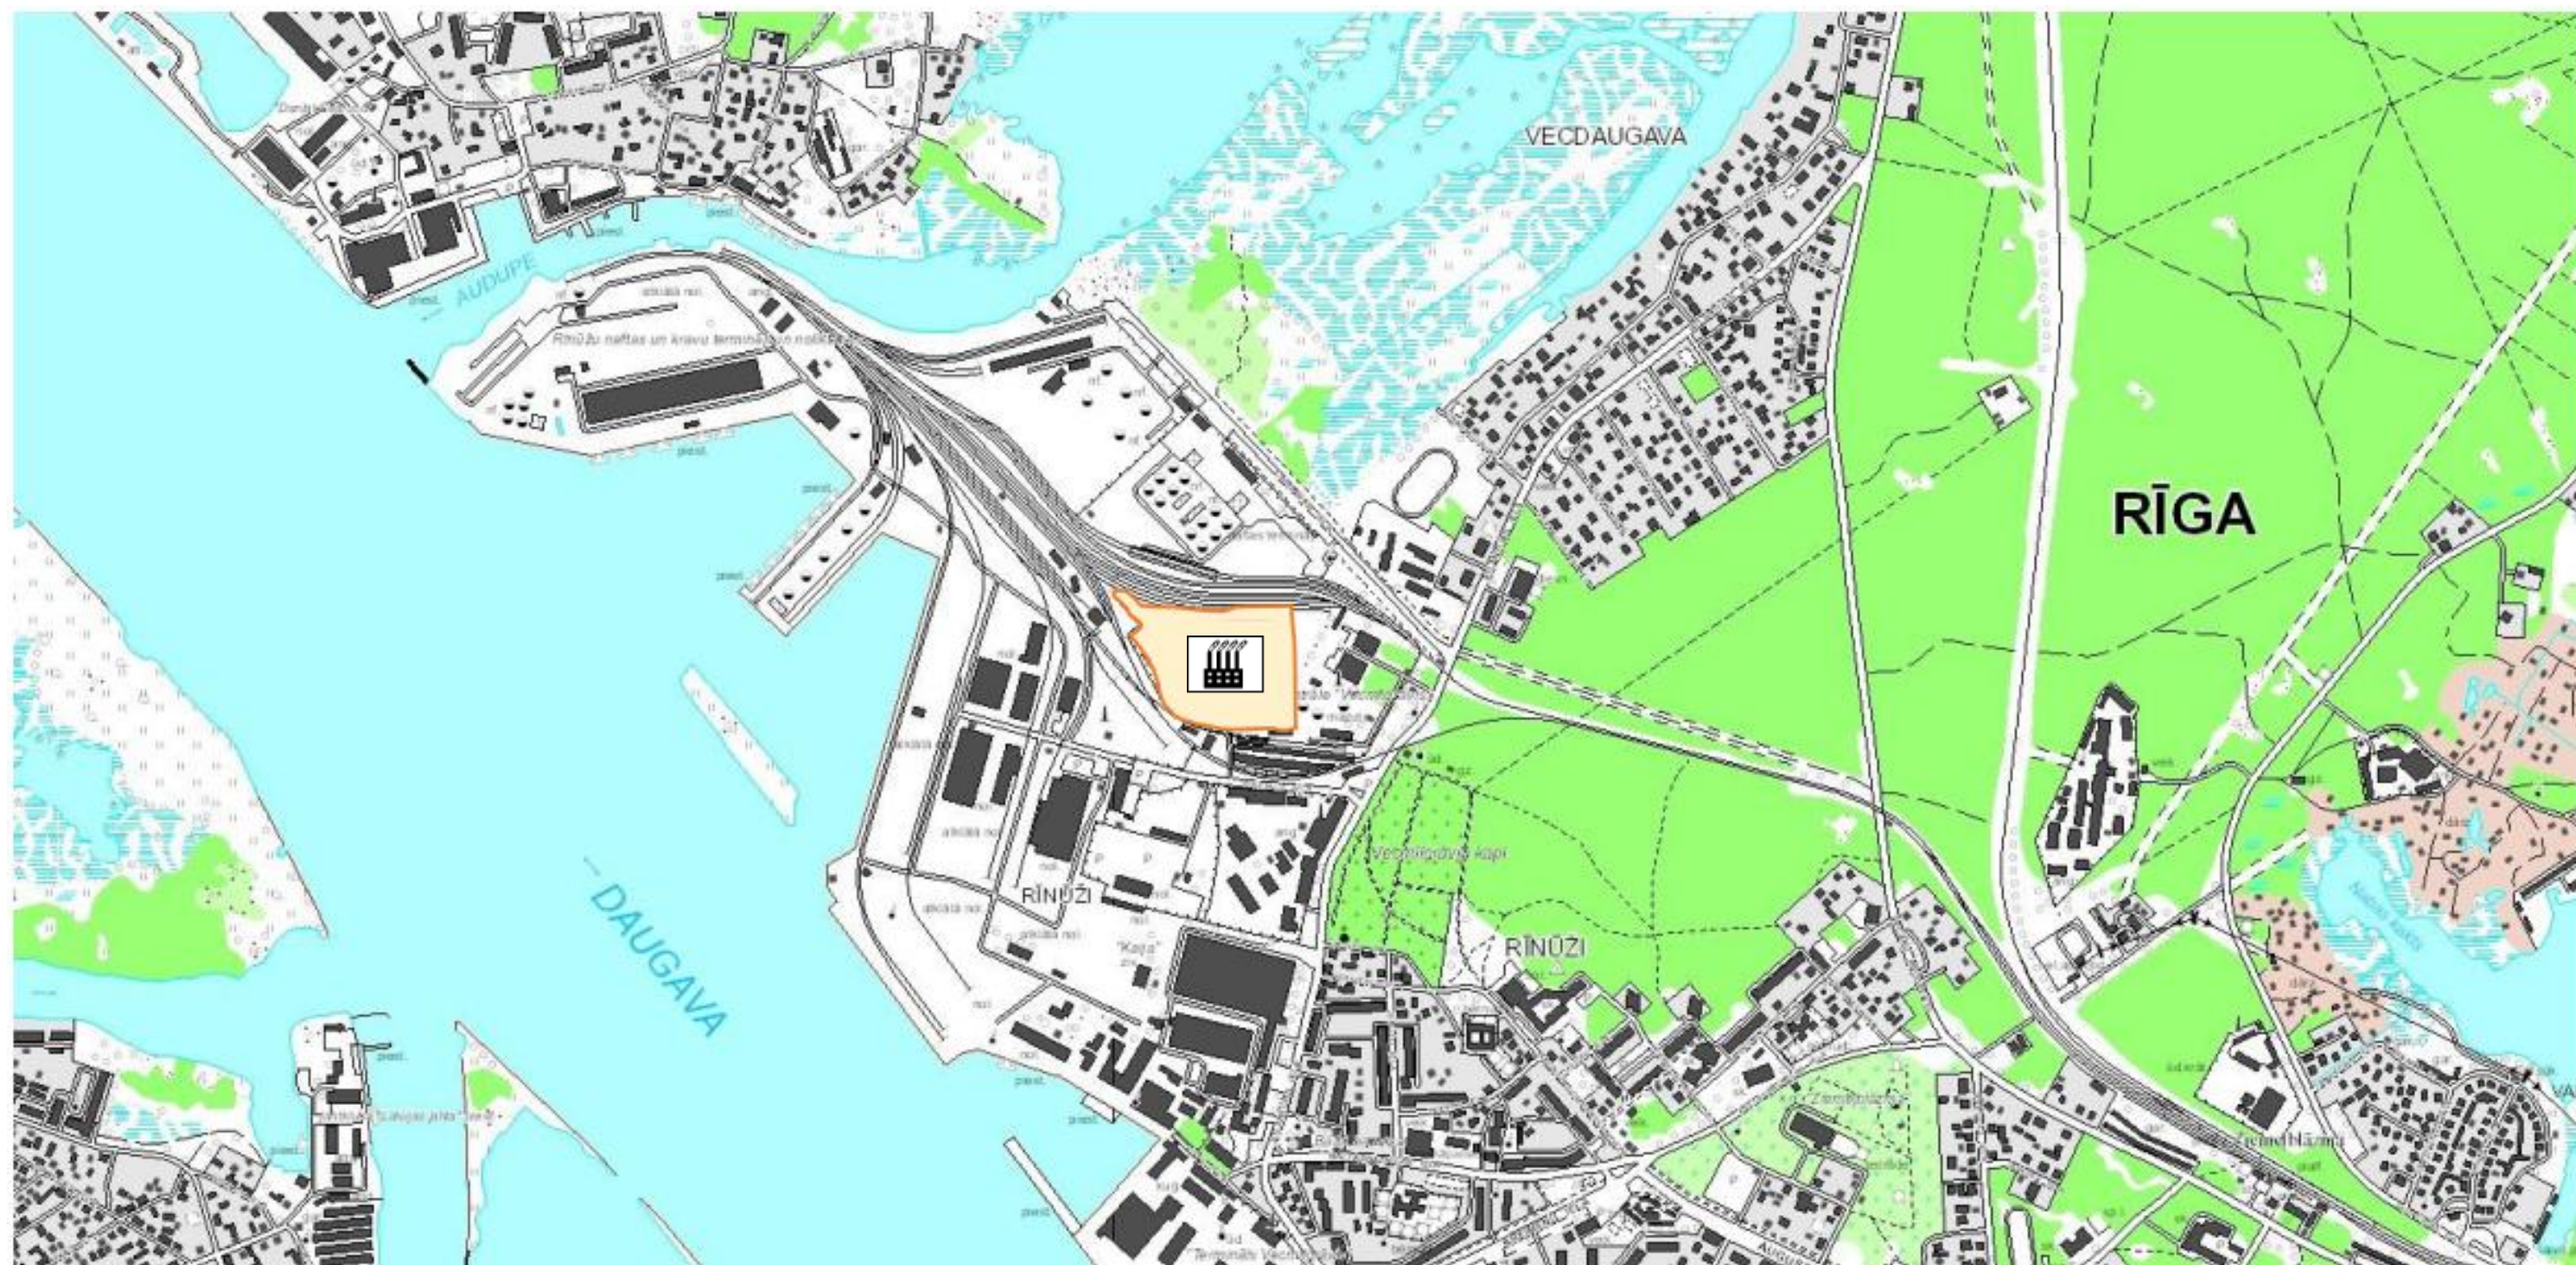

1.2. attēls. Maksimālās 1% letālās iedarbības distance ugunsgrēka gadījumā, kā rezultātā notiek nātrija nitrīta termiska sadalīšanās dzelzceļa vagonā

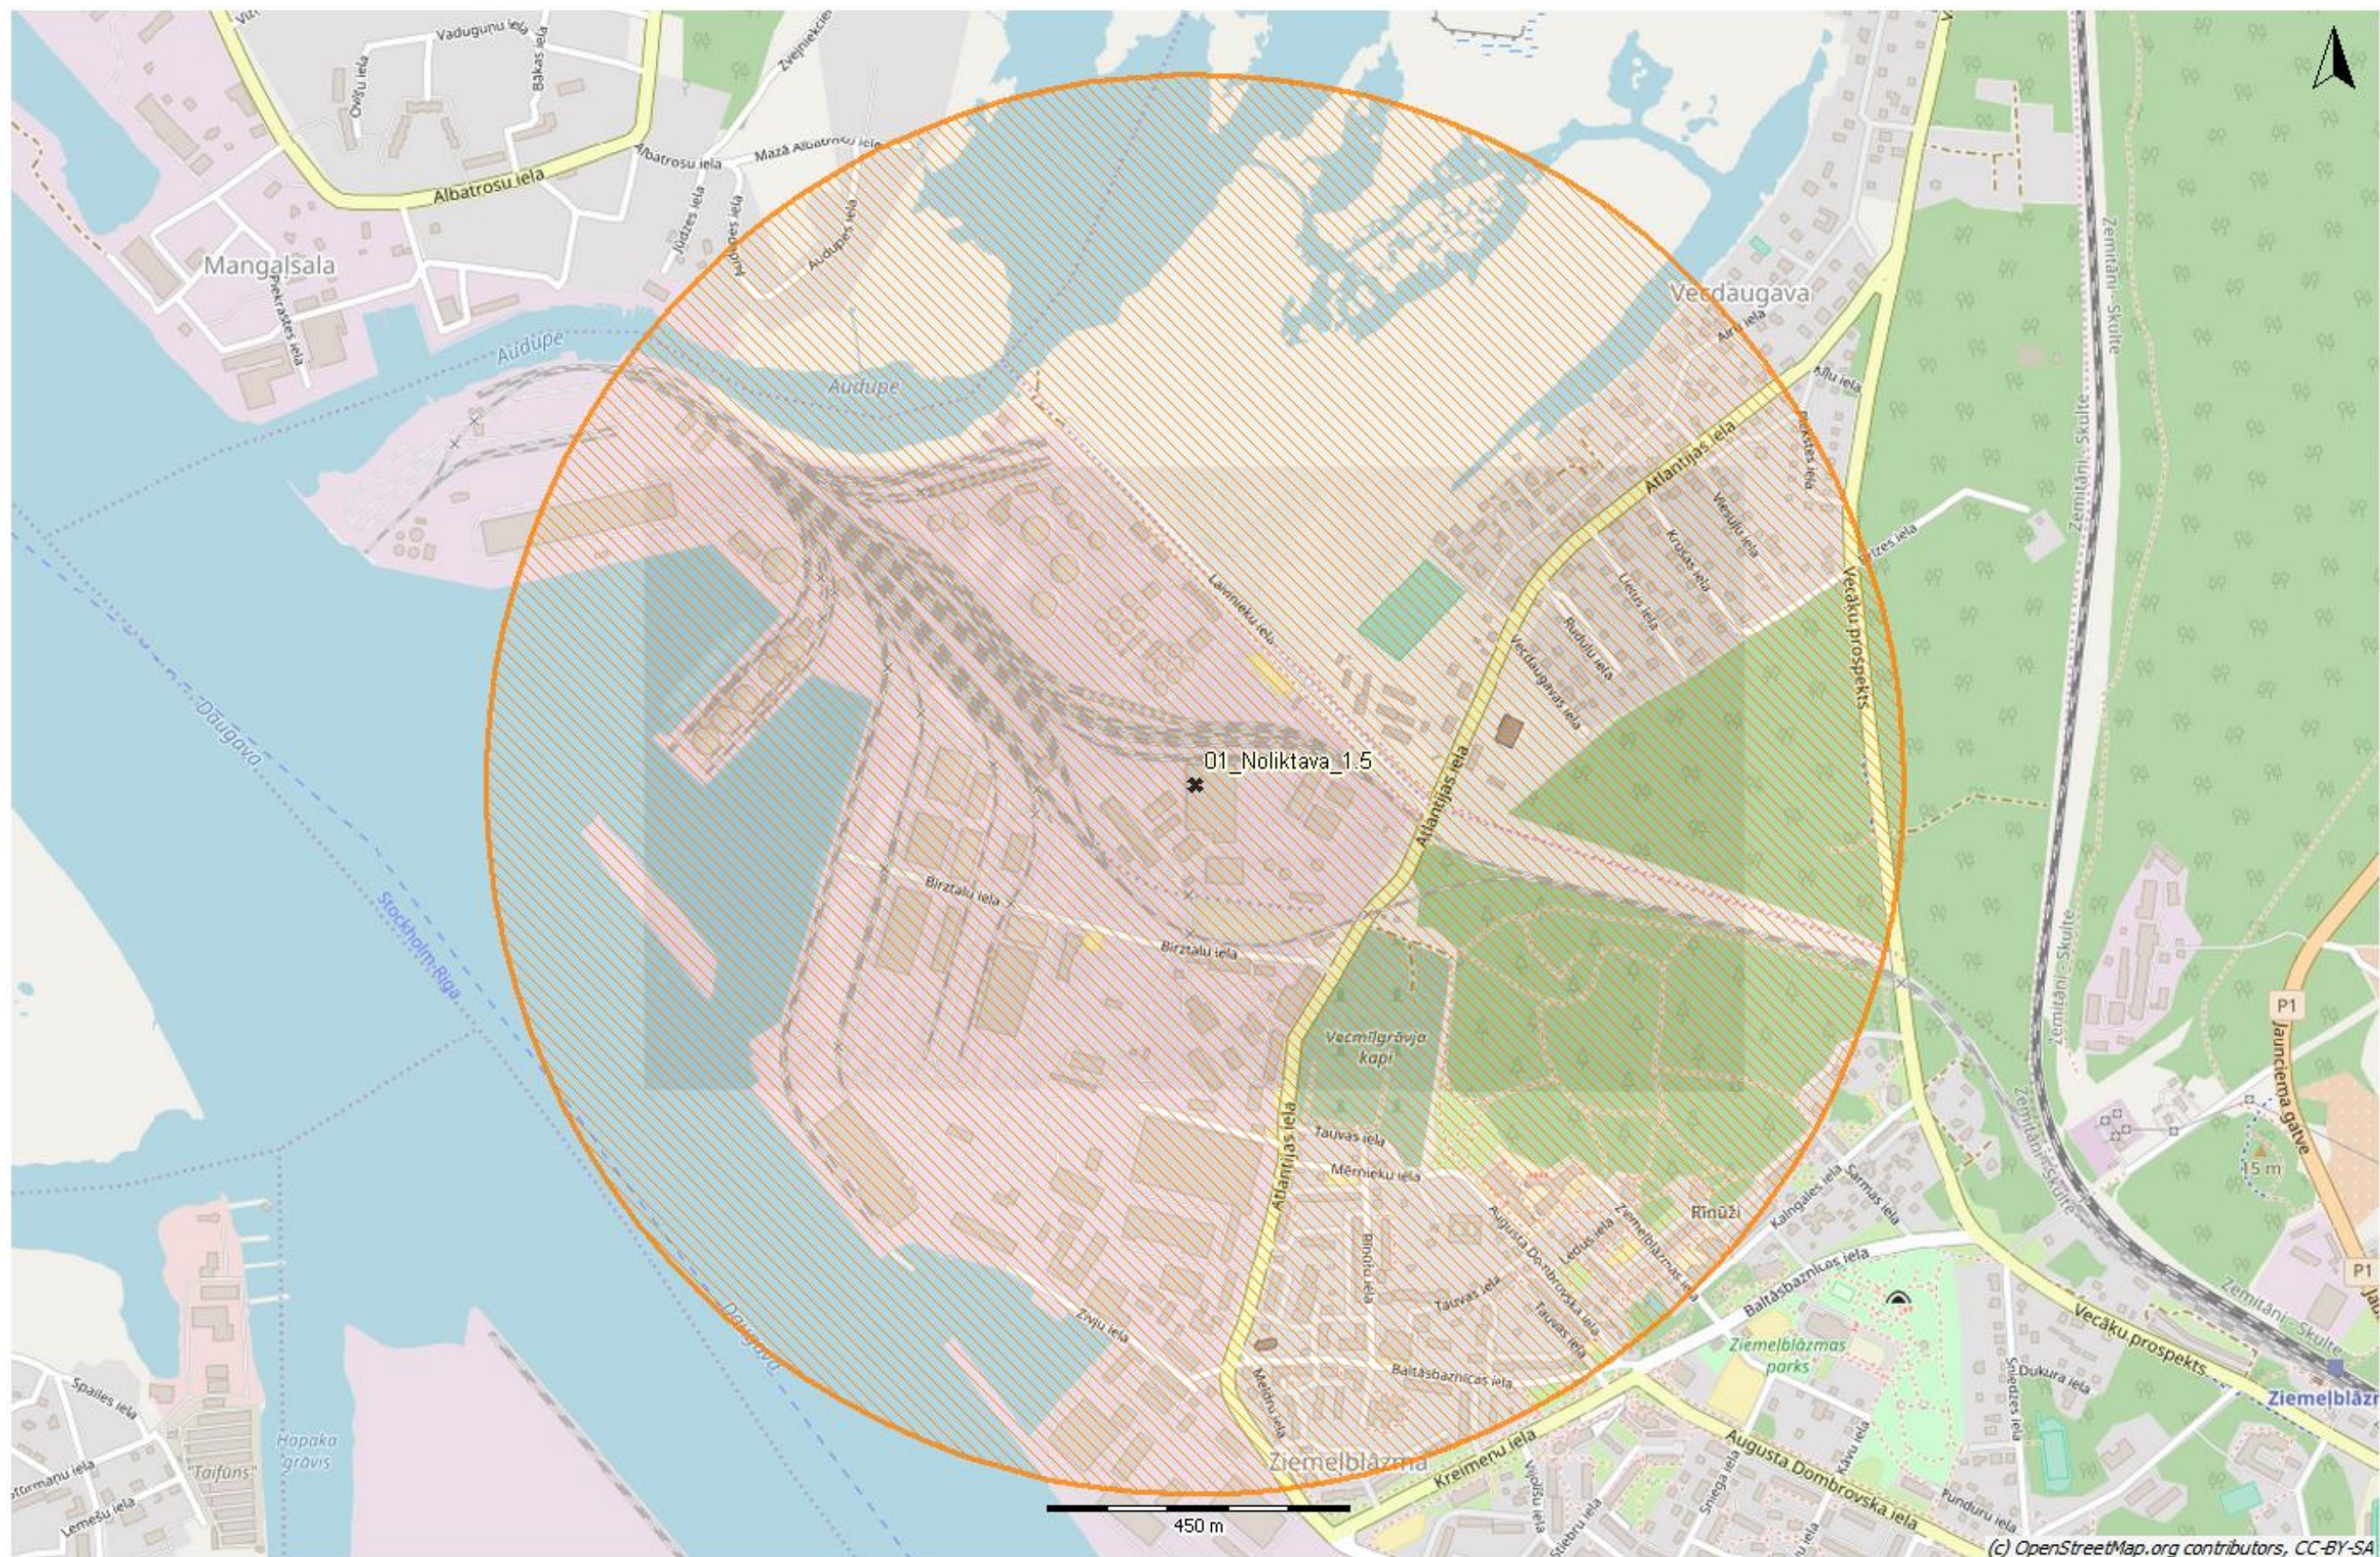

1.3. attēls. Maksimālās 1% letālās iedarbības distance ugunsgrēka gadījumā, kā rezultātā notiek kālija nitrāta termiska sadalīšanās ķīmisko vielu uzglabāšanas noliktavā